



"Hluková stu

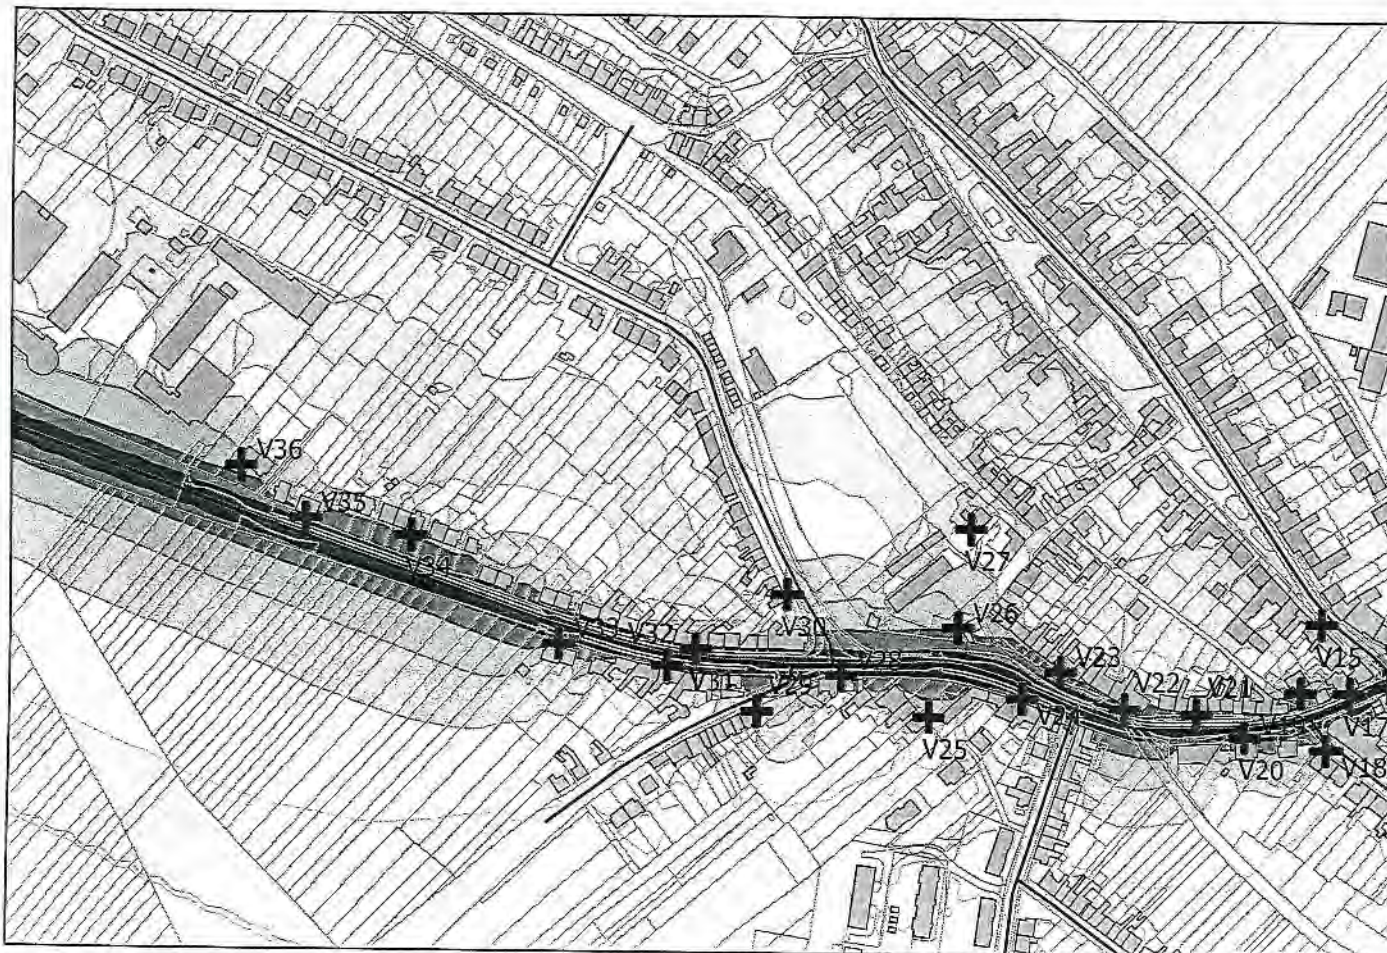


ie Brno-Bosonohy"

Hluk z provozu na komunikaci II/602
v městské části Brno-Bosonohy
po položení tichého povrchu
v denní době (06 - 22 hod)

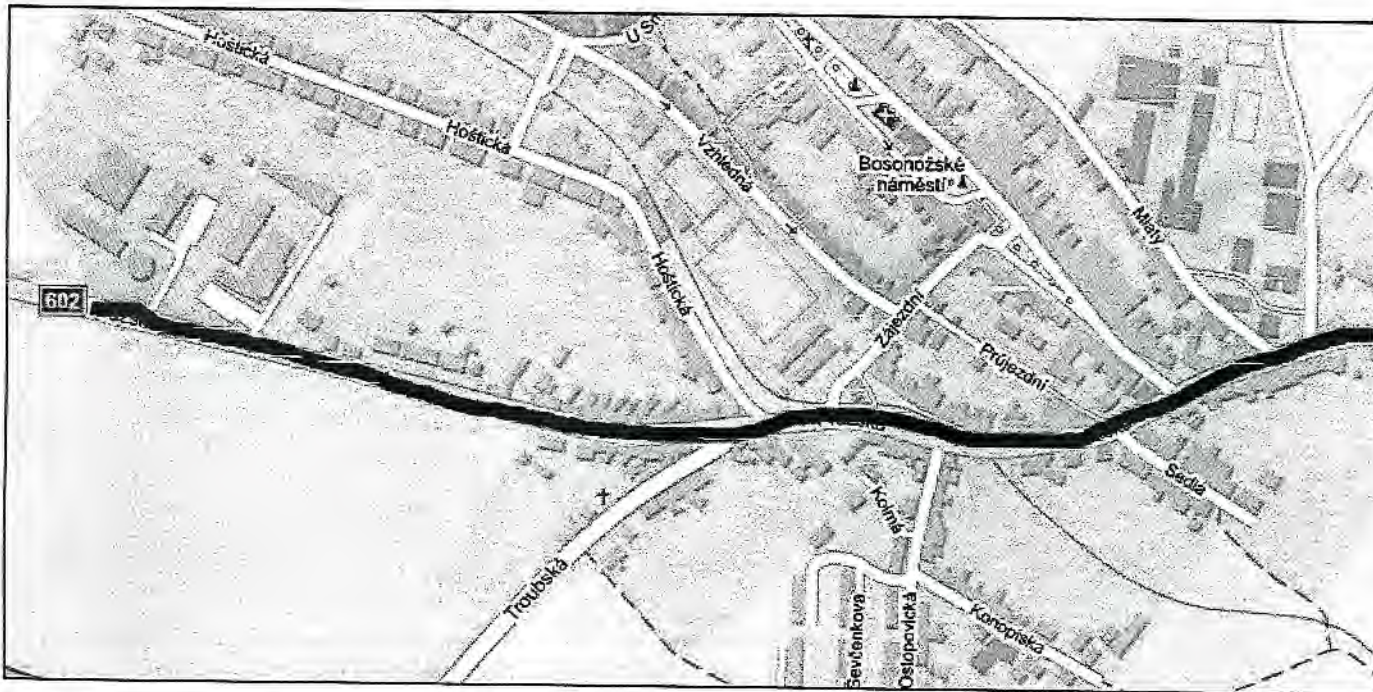

Ecological Consulting a. s., 2019

hluková pásma ve výšce 3 m

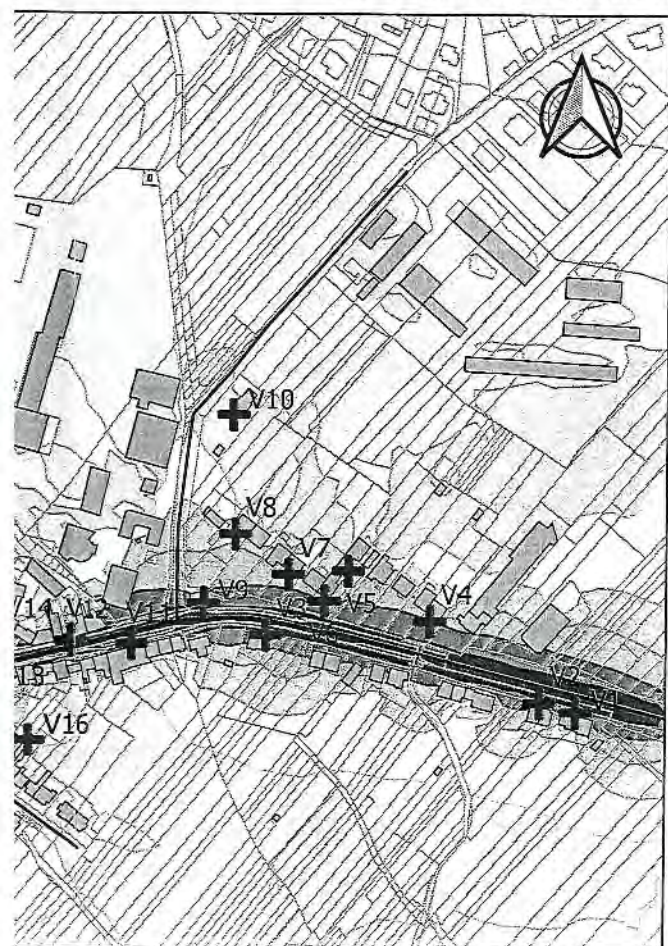

- + výpočtový bod
- silnice
- budovy dle KN
- katastr nemovitostí

hluková pásma

- 30 - 35 dB
- 35 - 40 dB
- 40 - 45 dB
- 45 - 50 dB
- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB

0 100 200 m





	KHSJM 41294/2019/BM/PRAV, spisová značka S-KHSJM	Vážený pan Ing. David Křivánek ředitel
Vaše značka	65132/2017	Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Sp. zn.	5245/2017/VOP/TM	Jeřábkova 4
Č. j.	KVOP-45423/2019	602 00 Brno
Datum	7. října 2019	

Vážený pane řediteli,

navazuji na předchozí korespondenci ve věci šetření postupu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS“) na základě podnětu [REDACTED] [REDACTED] který se na mne obrátil v záležitosti hlukové výjimky na komunikaci II/602 v Brně v ul. Pražská v městské části Brno-Bosonohy.

Závěrečné stanovisko a opatření k nápravě

V **postupu KHS** jsem zjistil **pochybení**, a proto jsem v závěrečném stanovisku ze dne 1. července 2019 **KHS navrhnul**, aby:

- (1) od správce silnice bezodkladně vyžádala výsledky aktuálního měření hluku;
- (2) v případě, že po obdržení výsledků zjistí nadlimitní hlučnost, neprodleně upozornila správce silnice na povinnost požádat o hlukovou výjimku ve smyslu § 31 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví;
- (3) pokud správce silnice v přiměřené době o hlukovou výjimku nepožádá, zahájila s ním bezodkladně řízení o uložení pokuty za přestupek podle § 92g zákona o ochraně veřejného zdraví spočívající v překračování hlukových limitů.

Odpověď úřadu

V návaznosti na závěrečné stanovisko jsem obdržel Vaše sdělení, ze dne 26. července 2019¹, s aktuálními informacemi ohledně dalšího postupu KHS v této věci, včetně požadovaných příloh. Následně jsem obdržel ještě jeho doplnění, ze dne 29. srpna 2019².

Z uvedených písemností jsem vyrozuměl, že KHS již od správce silnice obdržela jak výsledky aktuálního měření hluku³, tak žádost o hlukovou výjimku⁴.

1 Č. j. KHSJM 41294/2019/BM/PRAV, spisová značka S-KHSJM 65132/2017.

2 Č. j. KHSJM 47485/2019/BM/PRAV, spisová značka: S-KHSJM 65132/2017.

3 Protokol o autorizovaném měření hluku č. 19/24, ze dne 5. 6. 2019.

4 Žádost o časově omezené povolení ze dne 26. 7. 2019, č. j. KHSJM 41390/2019/BM/HOK.

Apeluji tímto zároveň na KHS, aby případu věnovala náležitou pozornost a žádost o hlukovou výjimku řádně a objektivně vyhodnotila.

Závěr

Úřadem provedená opatření k nápravě považuji v tuto chvíli za dostatečná a v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, tímto **šetření končím**.

S pozdravem

JUDr. Stanislav Křeček v. r.
zástupce veřejné ochránkyně práv
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)